

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-15B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 150 mm

揚水量
CAPACITY 2.5 m³/min

全揚程
HEAD 10 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE _____ mm

揚水量
CAPACITY _____ m³/min

全揚程
HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 11 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 50 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1500 r/min

定格電圧
VOLTAGE _____ V

定格電流
CURRENT _____ A

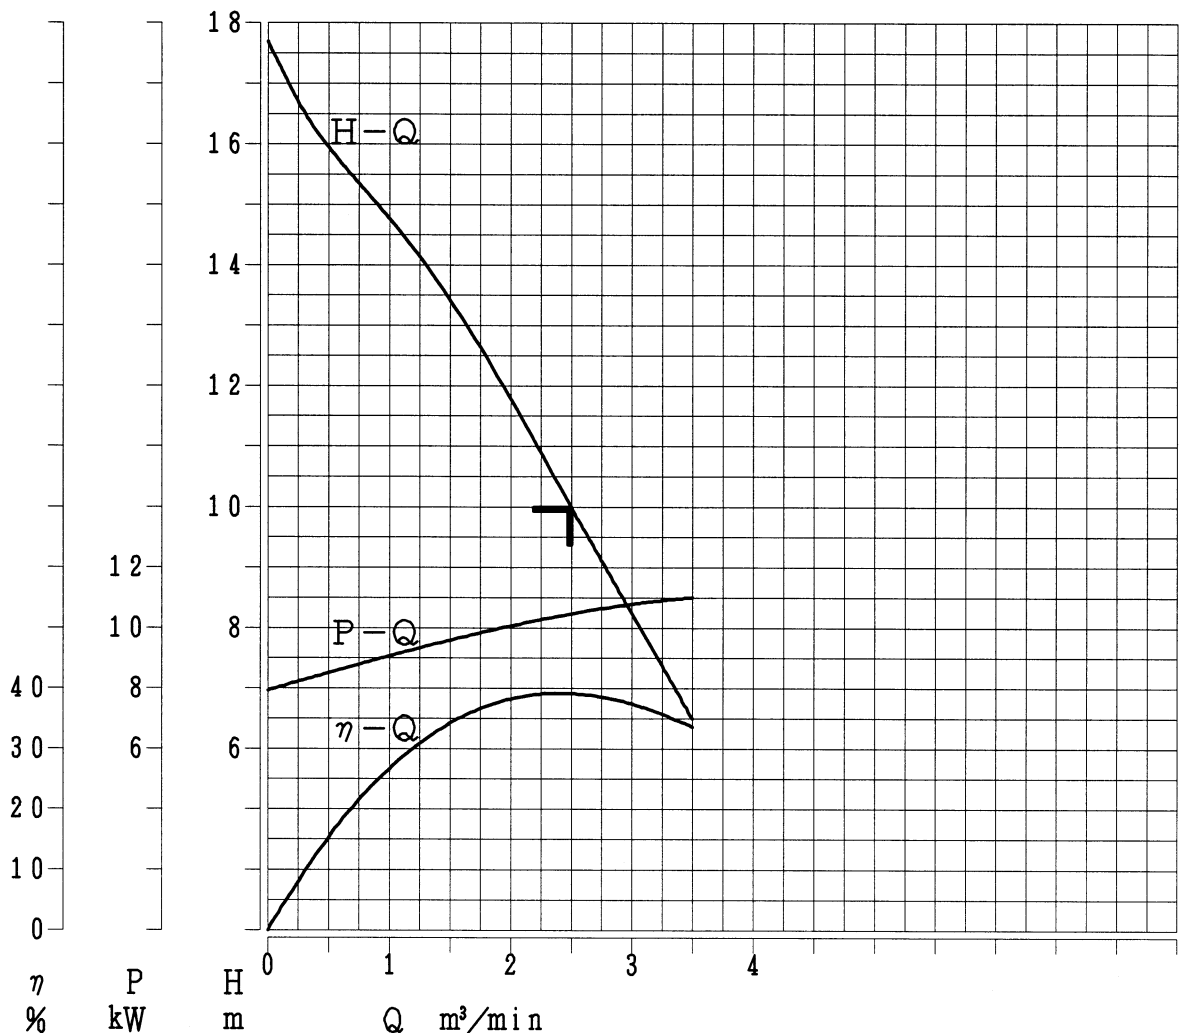

北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

ポンプ予想成績図
PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋横型サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL VHG-15B-6

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径
DISCHARGE 150 mm

揚水量
CAPACITY 2.5 m³/min

全揚程
HEAD 10 m

ポンプ客先仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径
DISCHARGE mm

揚水量
CAPACITY m³/min

全揚程
HEAD m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力
OUTPUT 11 kW

相数
PHASE 3


極数
POLES 4

周波数
FREQUENCY 60 Hz

回転数 (SS)
SPEED 1800 r/min

定格電圧
VOLTAGE V

定格電流
CURRENT A

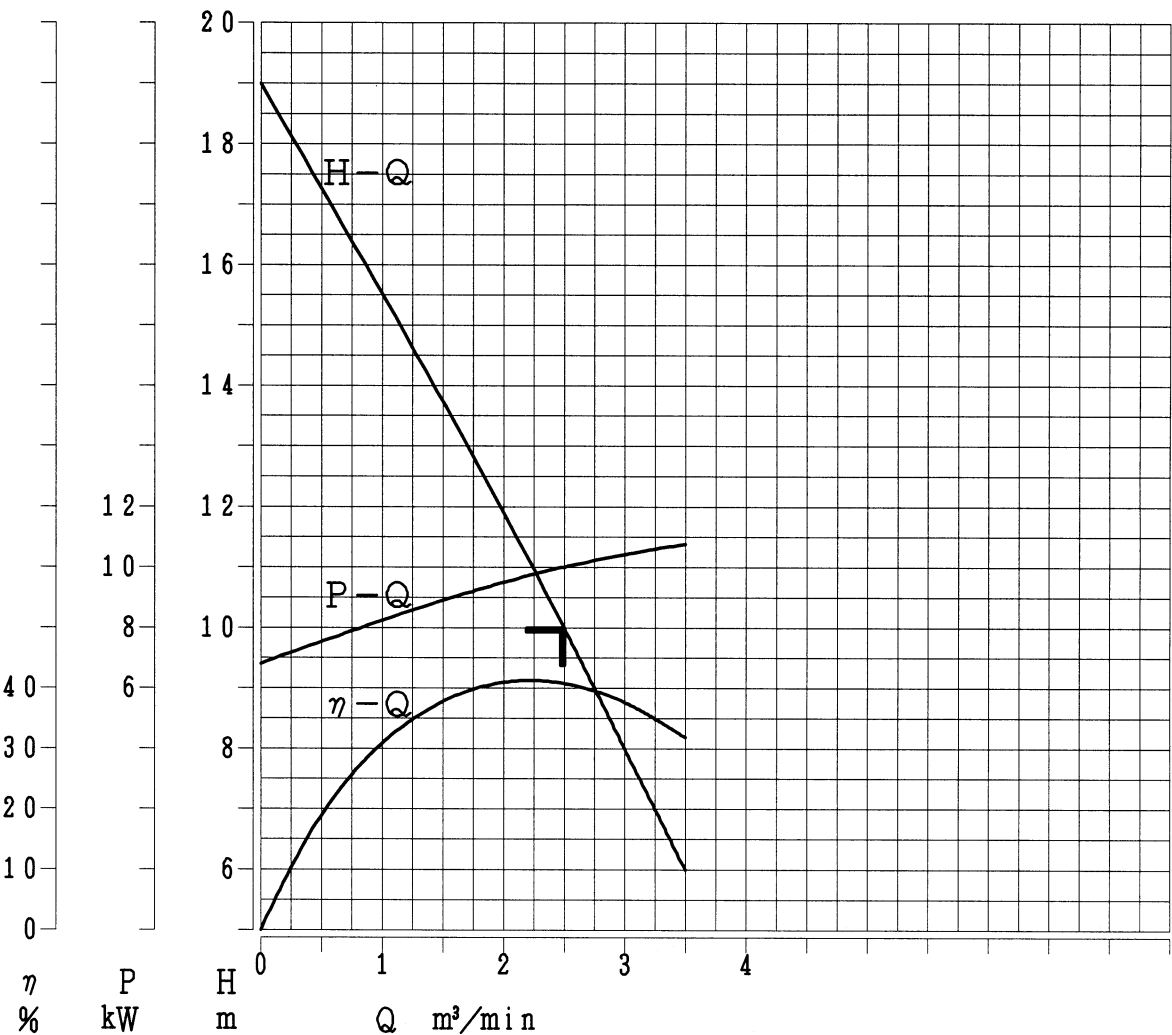


北九州市八幡西区則松1-7-10
KITAKYUSHU-CITY JAPAN






株式会社 東洋電機工業所
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD

JIS10K150A, FL.

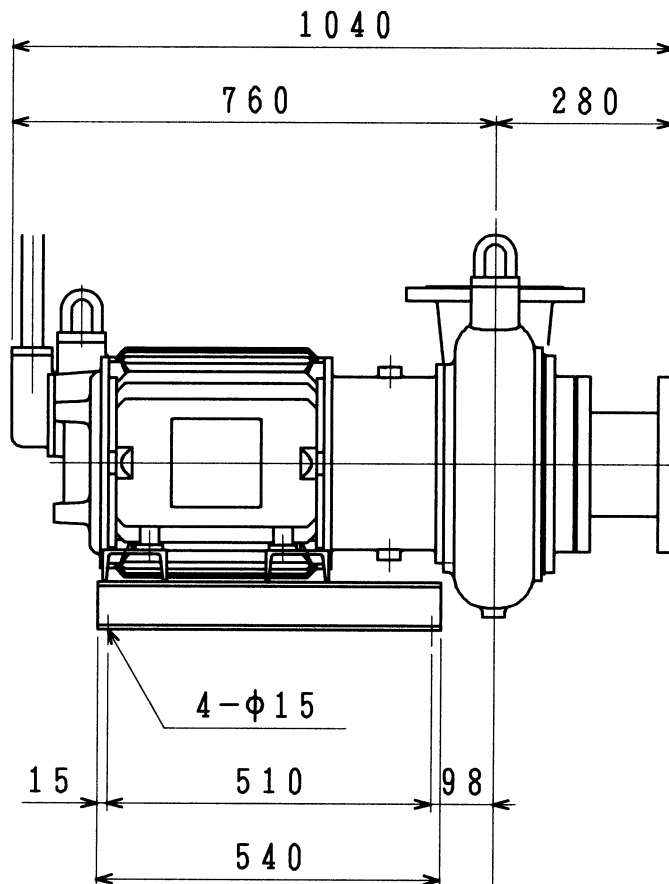


JIS10K150A, FL.

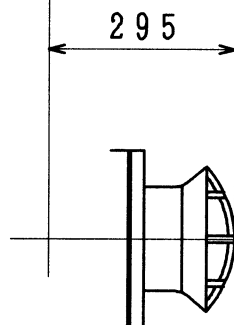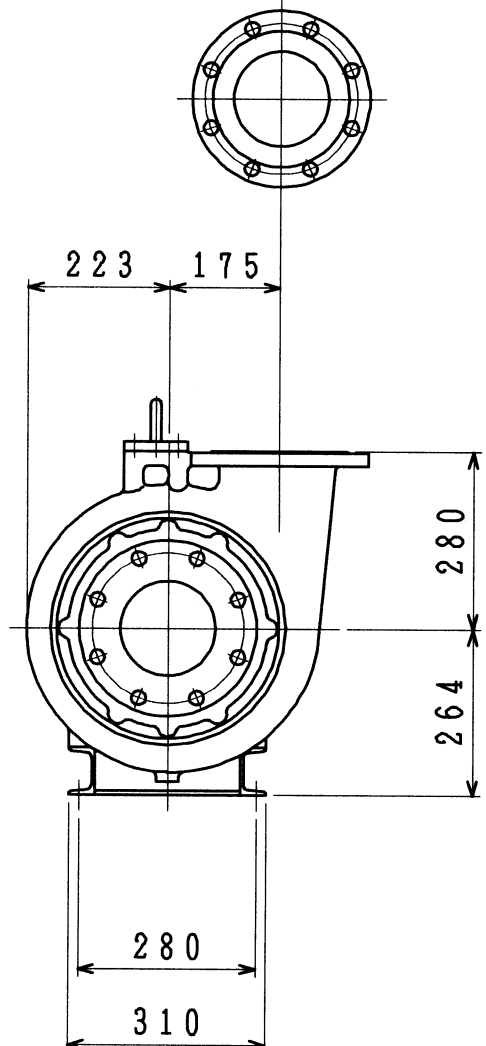


STRAINER TYPE

DRAWING	APPROVAL	DATE	DRAWING No.		VHG-15B-6	OUTLINE
S.G		H13.5.19	M-08064B			
		SCALE	3rd ANGLE PROJECTION (三角法)		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	
		1/12	A 4	UNIT. mm	出図先	

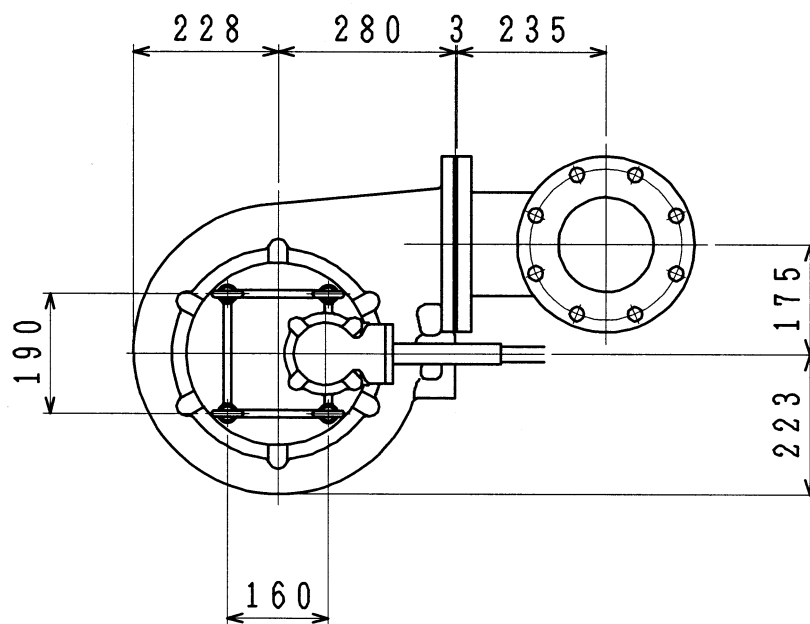

4-M12 EYE BOLT

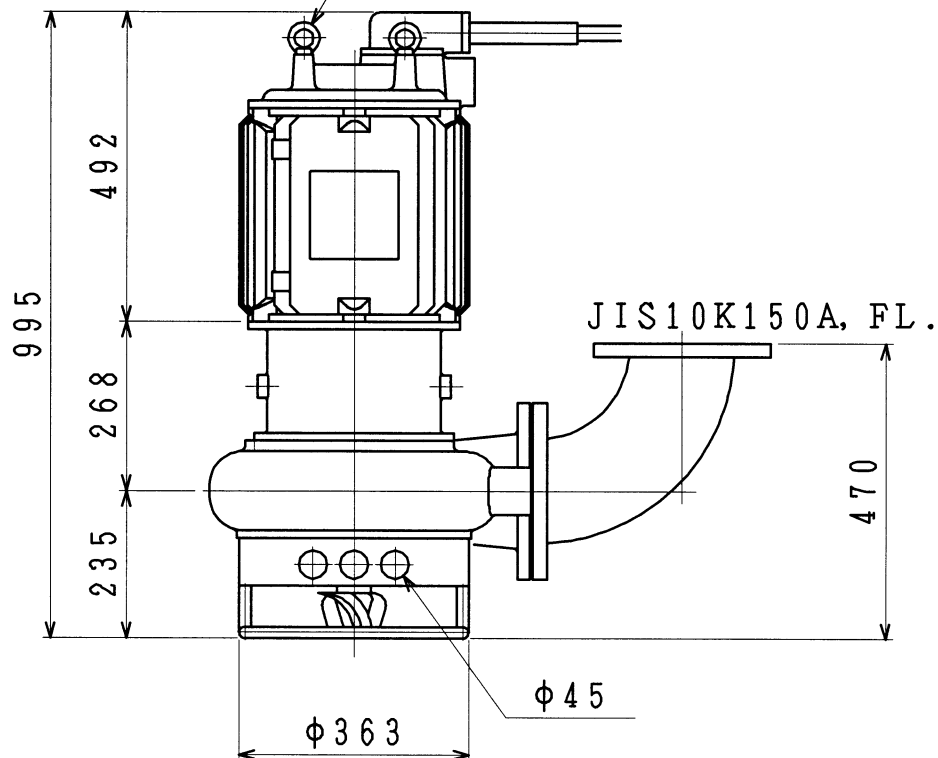

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL	DRAWING No.	VHG-15B-7V
UNIT : mm		大森	権堂	L-0384	OUTLINE
A 4	DATE	H15.5.10	SCALE	1/12	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
出図先					